

アルバム添付用出来形略図

工事名： 国道 × 号線改良工事

工種	測点 No.0					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	95.250		1,000	200	800	
実測値	95.250		1,000	200	799	
差	±0		±0	±0	-1	

工種	測点 SP1					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	97.390		1,000	200	800	
実測値	97.385		1,003	205	805	
差	-5		+3	+5	+5	

工種	測点 BC1					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	96.530		1,000	200	800	
実測値	96.526		998	204	796	
差	-4		-2	+4	-4	

工種	測点 No.2					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	97.680		1,000	200	800	
実測値	97.679		1,000	201	798	
差	-1		±0	+1	-2	

工種	測点 No.1					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	96.570		1,000	200	800	
実測値	96.572		1,001	202	799	
差	+2		+1	+2	-1	

工種	測点 EC1					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	97.700		1,000	200	800	
実測値	97.702		1,000	203	804	
差	+2		±0	+3	+4	

工種	測点 No.1+5.500					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	97.290		1,000	200	800	
実測値	97.290		1,003	200	804	
差	±0		+3	±0	+4	

工種	測点 KA2-1					出来形検測
	K 1	K 2	W 1	T 1	W 2	
設計値	97.625		1,000	200	800	
実測値	97.628		998	199	796	
差	+3		-2	-1	-4	

国道 ×号線改良工事

主任監督員 印


監督員 日本太郎 印

K 1 工程能力図

試料の大きさ又は間隔

請負者

測定者 日本太郎 印

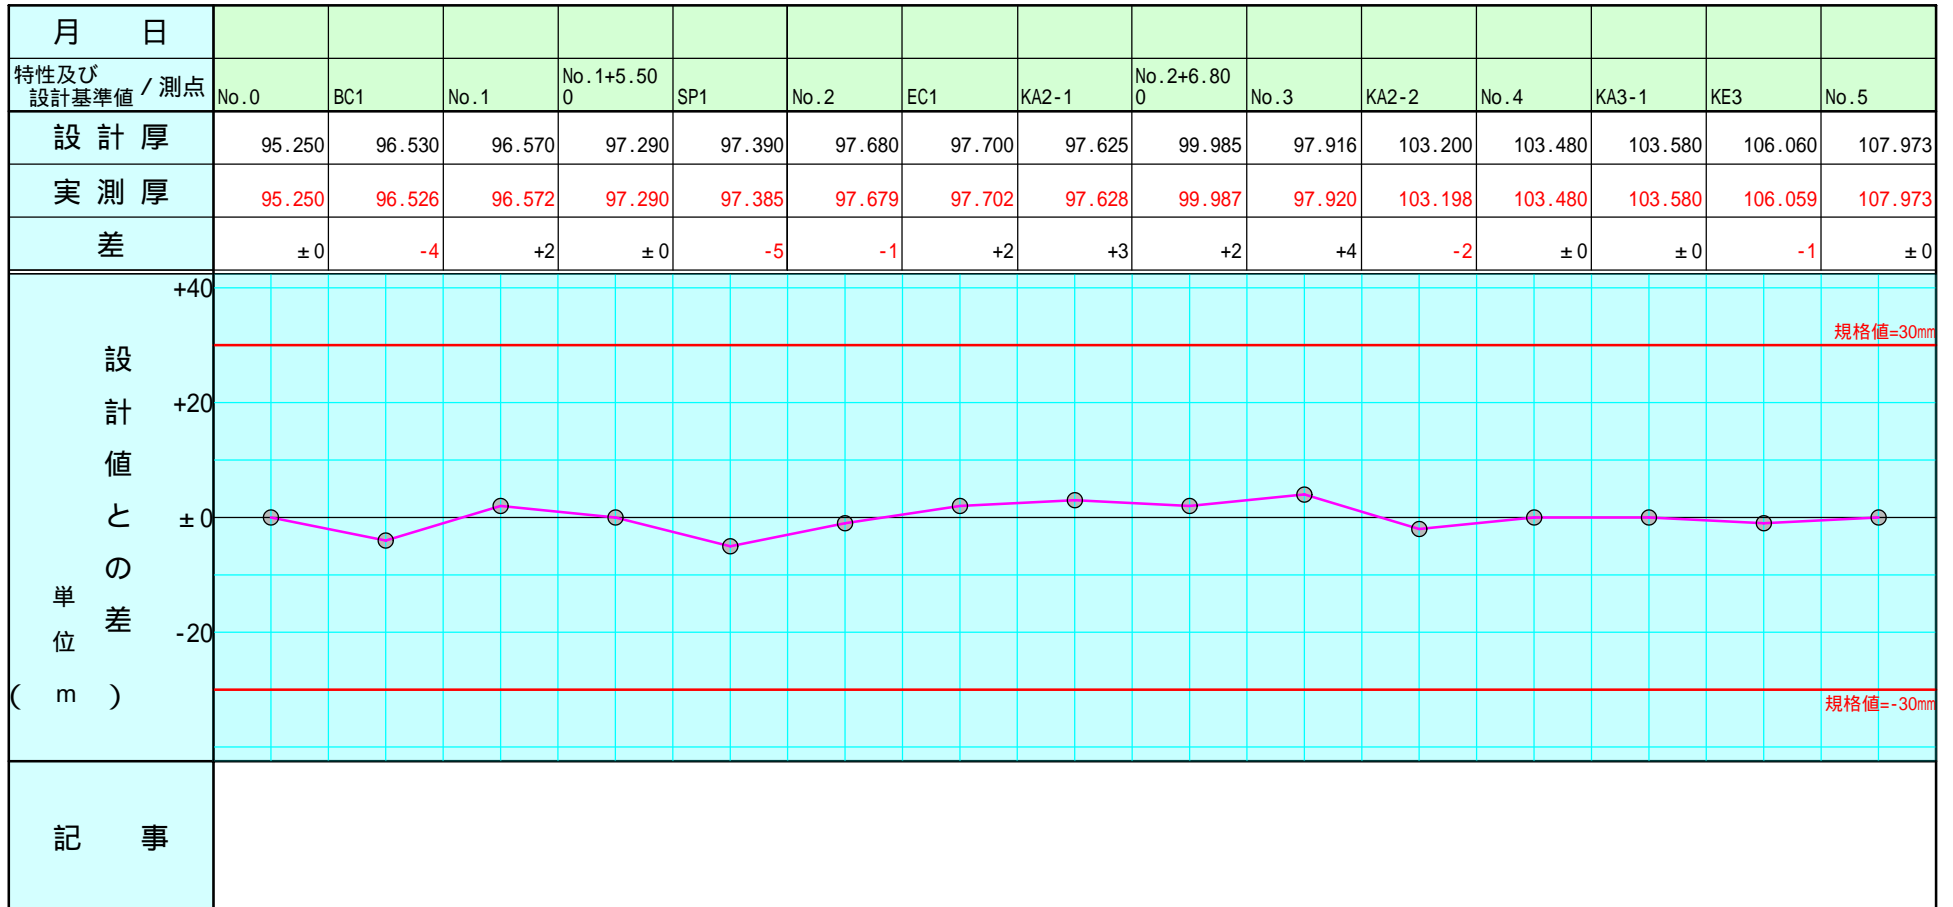

- 注 1.設計値、又は基準値に対する実測値で管理しても良い。
 2.本様式は該当の出来形、品質管理に使用する。
 3.許容範囲(限界)の線を朱書する。

- 4.記事欄は、手直しの処等を記入し承認印を押す。
 5.必要によりこの様式にてX-Rs管理図とする。

測定結果表

工 事 件 名 国道 ×号線改良工事	工 種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工	現場代理人	日本太郎
	測定頻度		測 定 者	日本太郎


測 定 箇 所	測 定 月 日	設計値 (m)	実測値 (m)	偏差値 (mm)	規格値 (mm)	摘 要
K 1 No.0		95.250	95.250	±0	±30	
BC1		96.530	96.526	-4	±30	
No.1		96.570	96.572	+2	±30	
No.1+5.500		97.290	97.290	±0	±30	
SP1		97.390	97.385	-5	±30	
No.2		97.680	97.679	-1	±30	
EC1		97.700	97.702	+2	±30	
KA2-1		97.625	97.628	+3	±30	
No.2+6.800		99.985	99.987	+2	±30	
No.3		97.916	97.920	+4	±30	
KA2-2		103.200	103.198	-2	±30	
No.4		103.480	103.480	±0	±30	
KA3-1		103.580	103.580	±0	±30	
記 事						

測定結果一覧表

主任監督職員	監督職員	主任技術者

工事名 国道 ×号線改良工事
 工種名 プレキャストU字側溝・自由
 勾配側溝工

請負会社名 _____
 測定者 日本太郎 印



管理基準値 A		規格値 B		測定単位
+	-	+	-	
		+30	-30	m

K 1

番号	月 日	測 点	設計値 C	実測値 D	設計値との差 E = D - C	管理基準値との差 F = A - E
1		No.0	95.250	95.250	±0	
2		BC1	96.530	96.526	-4	
3		No.1	96.570	96.572	+2	
4		No.1+5.500	97.290	97.290	±0	
5		SP1	97.390	97.385	-5	
6		No.2	97.680	97.679	-1	
7		EC1	97.700	97.702	+2	
8		KA2-1	97.625	97.628	+3	
9		No.2+6.800	99.985	99.987	+2	
10		No.3	97.916	97.920	+4	
11		KA2-2	103.200	103.198	-2	
12		No.4	103.480	103.480	±0	
13		KA3-1	103.580	103.580	±0	
14		KE3	106.060	106.059	-1	

管理基準値 A		規格値 B		測定単位
+	-	+	-	
		+30	-30	m

K 2

番号	月 日	測 点	設計値 C	実測値 D	設計値との差 E = D - C	管理基準値との差 F = A - E
1		No.0				
2		BC1				
3		No.1				
4		No.1+5.500				
5		SP1				
6		No.2				
7		EC1				
8		KA2-1				
9		No.2+6.800				
10		No.3				
11		KA2-2				
12		No.4				
13		KA3-1				
14		KE3				

記入要項

1. 「工種名」は、掘削（基準高(V)）、フルーム（厚さ(T)）、橋台工（中心線のズレ(e)）等と記入する。
2. 「番号」の欄は施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測定番号を記入する。

3. 「月日」の欄は測定年月日を記入する。

K 1

出来形管理図表

主任監督職員	監督職員	主任技術者

工事名 国道 x号線改良工事

請負会社名

プレキャストU字側溝


工種名 ・自由勾配側溝工

測定者 日本太郎

管理基準値 A		規格値 B		測定単位
+	-	+	-	
		+30	-30	m

番号	月 日	測 点	設計値 C	実測値 D	設計値 との差 E = D - C	管理基準 値との差 F = A - E	設計値との差								
							-30	-20	-10	±0	10	20	30		
1		No.0	95.250	95.250	±0										
2		BC1	96.530	96.526	-4										
3		No.1	96.570	96.572	+2										
4		No.1+5.500	97.290	97.290	±0										
5		SP1	97.390	97.385	-5										
6		No.2	97.680	97.679	-1										
7		EC1	97.700	97.702	+2										
8		KA2-1	97.625	97.628	+3										
9		No.2+6.800	99.985	99.987	+2										
10		No.3	97.916	97.920	+4										
11		KA2-2	103.200	103.198	-2										
12		No.4	103.480	103.480	±0										
13		KA3-1	103.580	103.580	±0										
14		KE3	106.060	106.059	-1										
15		No.5	107.973	107.973	±0										
16		KA3-2	111.118	111.119	+1										
17		EP	112.363	112.370	+7										

測定箇所図

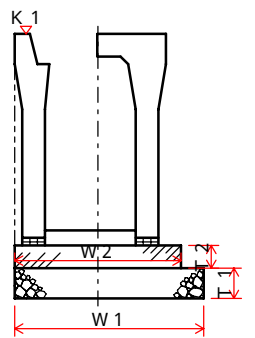

記入事項

- 「工種名」は、掘削（基準高（V））、ル-ハ（厚さ（T））、橋台工（中心線のズレ（e））等と記入する。
- 「番号」の欄は施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
- 「月日」の欄は測定年月日を記入する。
- 設計値との差の単位を定め、目盛りに数値を記入する。

測定結果一覧表

工事名 国道 x号線改良工事


工種

種別 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

測定者 日本太郎 印

測定項目	K 1			K 2			W 1			T 1			W 2		
	± 30			± 30			- 50			- 30			- 50		
規格値															
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
KA2-2	103.200	103.198	-2				1,000	1,002	+2	200	198	-2	800	796	-4
No. 4	103.480	103.480	±0				1,000	1,002	+2	200	203	+3	800	801	+1
KA3-1	103.580	103.580	±0				1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	801	+1
KE3	106.060	106.059	-1				1,000	1,000	±0	200	202	+2	800	801	+1
No. 5	107.973	107.973	±0				1,000	1,000	±0	200	199	-1	800	803	+3
KA3-2	111.118	111.119	+1				1,000	1,003	+3	200	203	+3	800	802	+2
EP	112.363	112.370	+7				1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	803	+3
測定項目	T 2														
規格値	- 30														
測点又は区別	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
KA2-2	100	101	+1												
No. 4	100	101	+1												
KA3-1	100	101	+1												
KE3	100	101	+1												
No. 5	100	101	+1												
KA3-2	100	96	-4												
EP	100	102	+2												

略 図

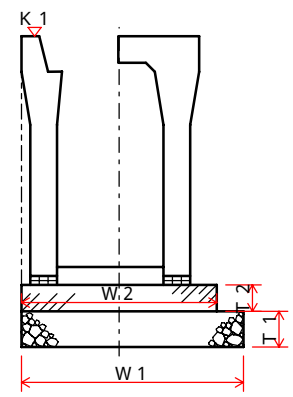


出来形管理図（工程能力図）

工 種

種 別 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

測定者 日本太郎

印

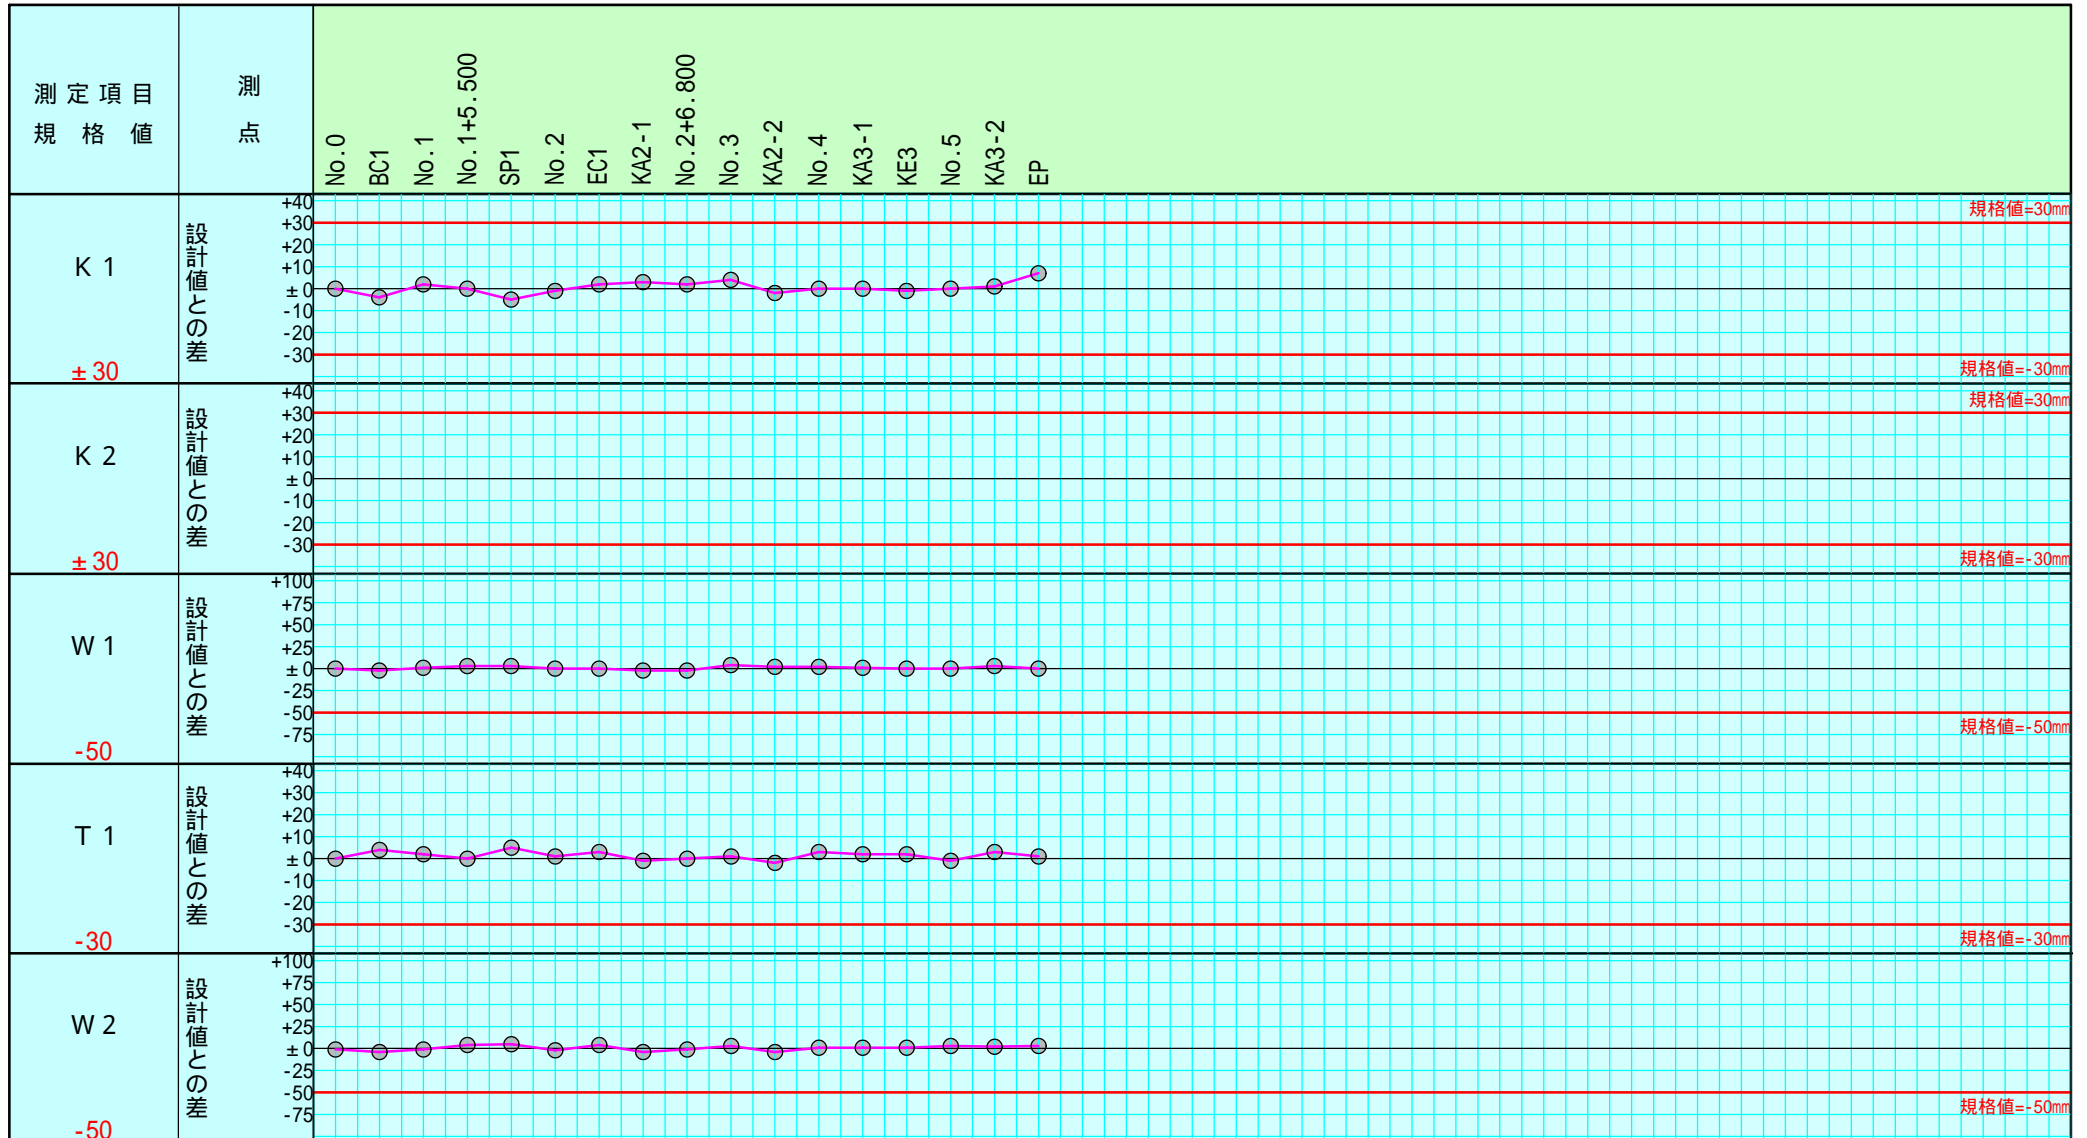

注) 不要な文字は = で消すこと。


出来形管理図（工程能力図）

工 種

種 別 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝
工

測定者 日本太郎

印

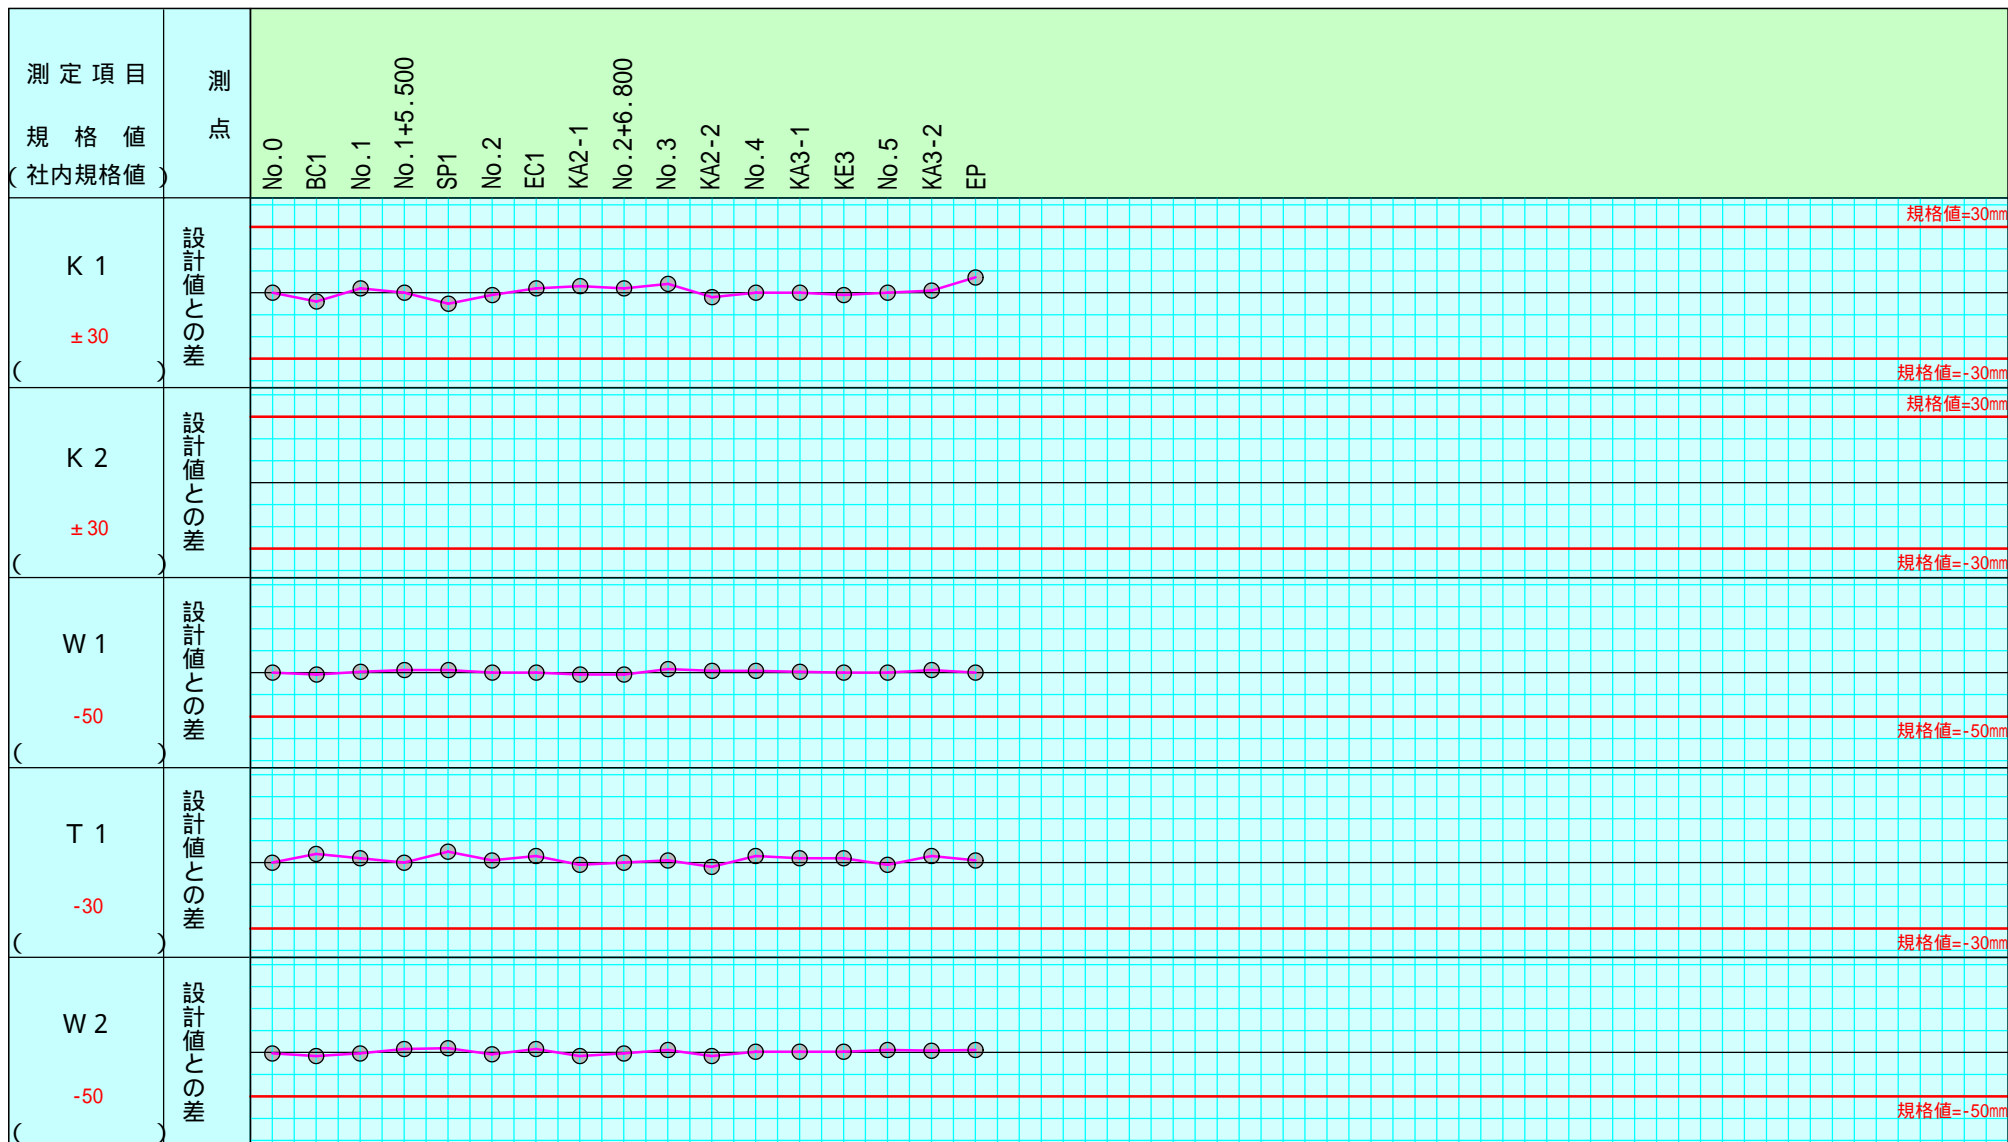

注) 不要な文字は=で消すこと。

プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工度数表

測定者 日本太郎 印

K 1

